




---

## PRODUKTDATENBLATT

---

Wohnungsstation Friwara W-HT  
in Ausführung Kompakt und Modular

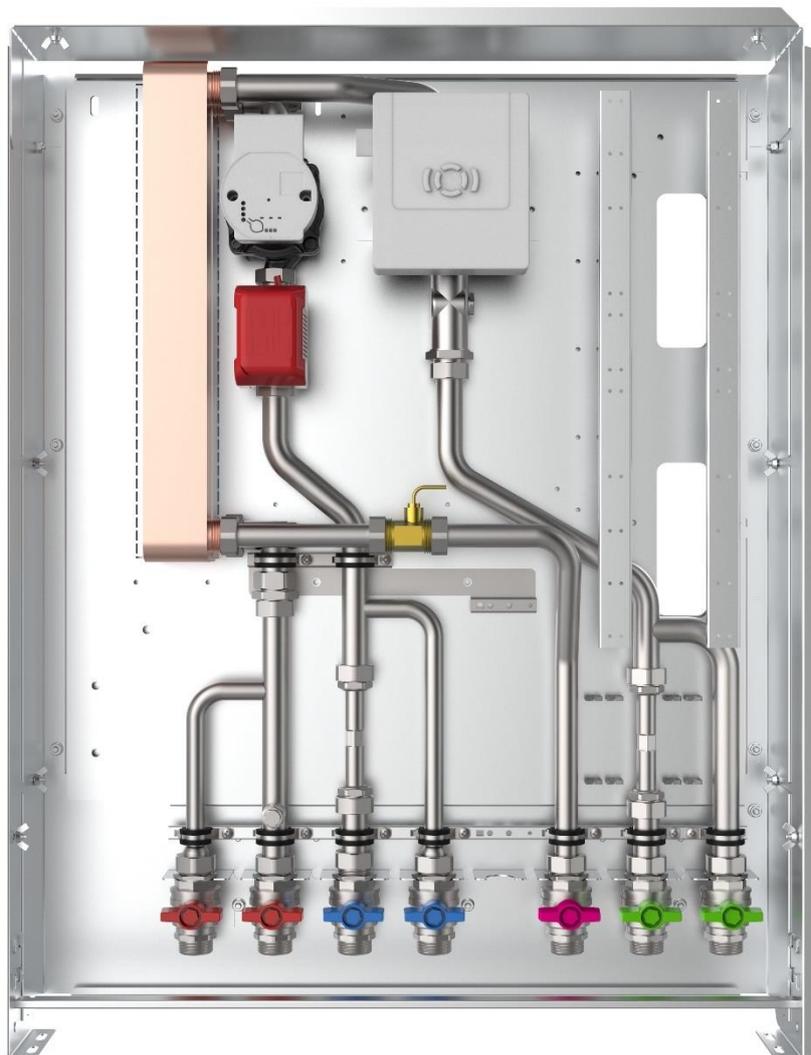

STRAWA WÄRMETECHNIK GMBH  
Gottlieb-Daimler-Straße 4 D99869 Schwabhausen  
Telefon: 036256 8661-0  
E-Mail: [info@strawa.com](mailto:info@strawa.com)

## Inhaltsverzeichnis

1.	BESCHREIBUNG .....	2
2.	FUNKTIONSWEISE .....	2
3.	VORTEILE .....	2
4.	TRINKWASSERLEISTUNG .....	2
5.	BESTANDTEILE .....	3
5.1	Schrank .....	3
5.2	Anschlussleiste .....	3
5.3	Frischwassermodul .....	3
6.	TECHNISCHE DATEN .....	4
6.1	Primärseite .....	4
6.2	Trinkwassererwärmung .....	4
7.	SYSTEMPARAMETER .....	4
7.1	Trinkwasser warm 60 °C .....	4
7.2	Trinkwasser warm 55 °C .....	4
7.3	Trinkwasser warm 50 °C .....	5
8.	DIAGRAMME – DRUCKVERLUST & HEIZWASSERBEDARF .....	6
8.1	Friwara W22-HT .....	6
8.2	Friwara W32-HT .....	6
9.	MAßZEICHNUNGEN .....	7
9.1	Friwara W-HT im UP-Schrank .....	7
9.2	Friwara W-HT im AP-Schrank .....	7
10.	BAUTEILE UND ANSCHLÜSSE .....	8
11.	ARTIKELÜBERSICHT .....	9
11.1	Friwara W-HT als Kompaktstation .....	9
11.2	Friwara W-HT als modulare Bauweise .....	10
11.2.1	Modul 1: Schrank mit Anschlussleiste für Friwara W-HT .....	10
11.2.2	Modul 3: Fertiginstallationsbausatz für Friwara W-HT .....	10
12.	ANLAGENSHEMA .....	11

### Abkürzungen:

PVL:	Primär-Vorlauf
PRL:	Primär-Rücklauf
SVL:	Sekundär-Vorlauf
SRL:	Sekundär-Rücklauf
Z:	Zirkulation
TWW:	Trinkwasser warm
ETWK:	Eingang Trinkwasser kalt
ATWK:	Ausgang Trinkwasser kalt
PWÜ:	Plattenwärmeübertrager
KH:	Kugelhahn
SRV:	Strangreguliertventil
AP:	Aufputz
UP:	Unterputz
HT:	Hochtemperaturabgang für statische Heizflächen

## 1. BESCHREIBUNG

Die Wohnungsstation Friwara W-HT dient der Warmwasserversorgung und der Wärmeversorgung statischer Heizflächen (z.B. Heizkörper).

## 2. FUNKTIONSWEISE

### Trinkwasserversorgung


Die Friwara Wohnungsstation funktioniert im Durchlaufprinzip und sorgt für eine stetige, komfortable und hygienisch einwandfreie Warmwasserversorgung. Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt ausschließlich bei Bedarf über einen verbauten Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl.

Durch die thermische Länge des Übertragers wird eine rasche Auskühlung und eine niedrige Rücklauftemperatur garantiert. Die Regelung, der am Regler vorgegebenen Warmwassertemperatur, erfolgt durch ein Zusammenspiel aus Volumenstromsensor, Temperaturfühlern und PWM-Ladepumpe.

Der elektronische Spezialregler (je nach Modul auch als LAN- oder WLAN-Regler möglich) gewährleistet auch bei schwankenden Vorlauftemperaturen die exakte Einhaltung der Trinkwarmwassertemperatur. Der primärseitige Versorgerkreis wird über ein Zonenventil nur dann geöffnet, wenn die Station einen Warmwasserbedarf erkennt. Nach Beendigung des Zapfvorgangs wird das Ventil sofort geschlossen.

### Versorgung der statischen Heizflächen

Zusätzlich sind vor dem Heizungsvorlauf und nach dem Heizungsrücklauf Abgänge mit Absperrungen installiert, über die statische Heizflächen (z.B. ein Badheizkörper) versorgt werden können. Die Versorgung der statischen Heizflächen wird über die im primärseitigen Versorgerkreis verbauten Pumpe realisiert; in der Station ist hierfür keine Pumpe vorgesehen.

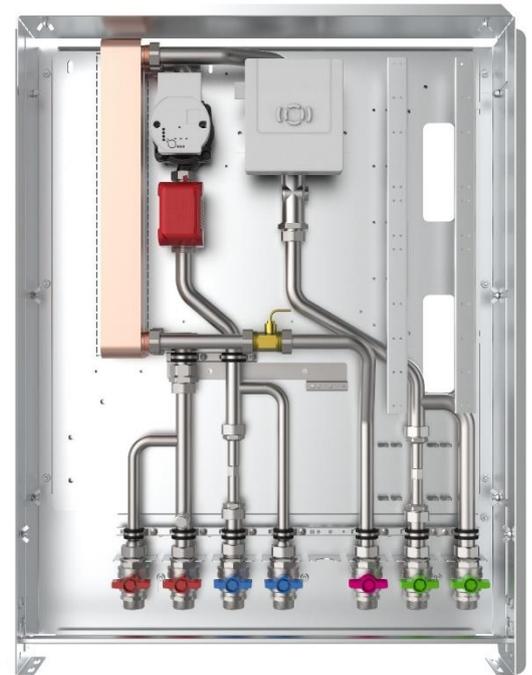

Art.-Nr.: 31+210500

## 3. VORTEILE

- ✓ Warmwassertemperatur von 45 °C bis 60 °C einstellbar
  - Laut DIN 1988, VDI 2072 und VDI 6003 sind Zapftemperaturen unter 50 °C nicht zulässig!
- ✓ einfache Montage und Wartung (Regler fertig vorverdrahtet)
- ✓ konstante Zapftemperatur durch die elektronische strawa-FRIWA-Regelung
- ✓ alle Komponenten aus einer Hand bzw. in einer komplexen Station
- ✓ komfortable Möglichkeit zur Kaltwasser- und Wärmezahlung im Wohnbaubereich
- ✓ druckgeprüft
- ✓ alle trinkwasserführenden Bauteile entsprechen den Richtlinien des DVGW
- ✓ zusätzliche Versorgung statischer Heizflächen

## 4. TRINKWASSERLEISTUNG

- ✓ Friwara W22: bis 76 kW
- ✓ Friwara W32: bis 108 kW

## 5. BESTANDTEILE

### 5.1 Schrank

- ✓ Unterputz- (UP) oder Aufputzausführung (AP)
- ✓ aus feuerverzinktem Stahlblech und alle sichtbaren Teile in weiß RAL 9016
- ✓ alle Halterungen mit Gummieinlage
- ✓ Maße:  
UP-Schrank: B x H x T: 732 x 938 x 160-220 mm  
AP-Schrank: B x H x T: 706 x 916 x 180 mm

### 5.2 Anschlussleiste

- ✓ Kugelhähne DN25 (1" AG fld.), Zirkulationskugelhahn DN20 (¾" IG)
- ✓ Anschlussleiste 7-fach: SVL-PVL-PRL-SRL-TWW-ETWK-ATWK
- ✓ Anschlussleiste 8-fach mit Zirkulation (Z): SVL-PVL-PRL-SRL-Z-TWW-ETWK-ATWK
- ✓ Primär-Rücklauf optional mit Strangreguliertventil (SRV) Ballorex Vario DN20

### 5.3 Frischwassermodul

#### Heizungsseite:

- ✓ Plattenwärmeübertrager (PWÜ) kupfergelötet (Cu) oder edelstahlgelötet (VA)
- ✓ Pulsweitenmodulierende Hocheffizienzpumpe Wilo Typ Para 15-130/8-75/IPWM-12
- ✓ Zonenventil DN 25 zur Absperrung der Frischwasserstation
- ✓ Wärmezählerpassstück variabel 1" AG fld. (Länge 130 mm) oder ¾" AG fld. (Länge 110 mm)
- ✓ Fühlereinbaustück direktführend Ø 5-5,2 mm M10x1 IG (für Fabrikate Ista Sen sonic, Allmess V-Lite, Pollux Com E, Techem delta tech, Minol M, Rossweiner, ABB, Entex, Molliné)
- ✓ zusätzlicher Hochtemperaturabgang im Primärvor- und rücklauf für den Anschluss statischer Heizflächen (z.B. Heizkörper)
- ✓ Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4301 (DIN EN 10088)

#### Trinkwasserseite:

- ✓ Plattenwärmeübertrager mit Schüttleistung (SL) 22 / 32 l/min
- ✓ Rückschlagklappe, Impulsgeber
- ✓ Wasserzählerpassstück variabel 1"AG fld. (Länge 130 mm) oder ¾"AG fld. (Länge 110 mm)
- ✓ Verrohrungsmaterial Edelstahl 1.4401 (DIN EN 10088)

#### Frischwasserregler:

- ✓ 3 Varianten (Friwara Standardregler 1.0, Friwara LAN-Regler 2.0, Friwara WLAN-Regler 2.0)
- ✓ Trinkwarmwassertemperatur einstellbar von 45 °C bis 60 °C
  - Laut DIN 1988, VDI 2072 und VDI 6003 sind Zapftemperaturen unter 50 °C nicht zulässig!
- ✓ Zirkulationsfunktion (Zeitintervall)
- ✓ Komfortschaltung für Warmhaltung des Plattenwärmeübertragers
- ✓ Einbindung in strawa Remoteportal bei LAN-Regler 2.0 und WLAN-Regler 2.0

#### Optionales Zubehör:

- ✓ edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager
- ✓ Zirkulationsmodul mit Zirkulationspumpe ecocirc PRO 13-1/940-01
- ✓ Strangreguliertventil für den heizungsseitigen hydraulischen Abgleich
- ✓ Frischwasserregler Friwara LAN-Regler 2.0 oder Friwara WLAN-Regler 2.0
- ✓ Dämmung von Plattenwärmeübertrager und Rohrleitung

## 6. TECHNISCHE DATEN

### 6.1 Primärseite

- ✓ max. Temperatur 75 °C – Empfehlung liegt bei 60 °C zum Schutz des PWÜ gegen Verkalkung
- ✓ max. Prüfdruck 6 bar
- ✓ max. Betriebsdruck 4 bar
- ✓ max. Leistung des Plattenwärmeübertragers modellabhängig bis 108 kW
- ✓ max. Druckverlust modellabhängig 450 mbar
- ✓ max. Massenstrom modellabhängig ca. 1920 l/h

### 6.2 Trinkwassererwärmung

- ✓ max. Zapftemperatur 60 °C
- ✓ max. Prüfdruck 15 bar
- ✓ max. Betriebsdruck 10 bar
- ✓ weitere Angaben bei Systemtemperatur Heizung 60/28 °C und Trinkwasser 50/10 °C:
  - Schüttleistung 22 / 32 l/min (bis 26 / 37 l/min laut SPF-Verfahren)
  - max. trinkwasserseitiger Druckverlust 575 mbar
- ✓ Anschlüsse 1“ AG flachdichtend für Heizung und Trinkwasser
- ✓ Zirkulationsanschluss ¾“ IG
- ✓ Ladepumpe: Pulsweitenmodulierende (PWM) Hocheffizienzpumpe Wilo (W)  
Typ Para 15-130/8-75/IPWM-12
- ✓ Zirkulation (optional): mit Pumpe Xylem ecocirc Pro 13-1/940-01

## 7. SYSTEMPARAMETER

### 7.1 Trinkwasser warm 60 °C

System	Parameter	Friwara W22-HT	Friwara W32-HT
Primär (Heizung) 70/35 °C bei W22 70/32,5 °C bei W32	$\dot{Q}_{max-primär}$	77 kW	109 kW
	$\dot{V}_{max-primär}$	1900 l/h	2500 l/h
	$\Delta p_{max-primär}$	740 mbar	690 mbar
Sekundär (Trinkwasser) 60/10°C	$\dot{Q}_{max-sekundär}$	76 kW	108 kW
	$\dot{V}_{max-sekundär}$	22 l/min (bis 26 l/min)*	31 l/min (bis 36 l/min)*
	$\Delta p_{max-sekundär}$	550 mbar	540 mbar

\*) laut SPF-Verfahren

### 7.2 Trinkwasser warm 55 °C

System	Parameter	Friwara W22-HT	Friwara W32-HT
Primär (Heizung) 70/28 °C bei W22 70/26 °C bei W32	$\dot{Q}_{max-primär}$	69 kW	101 kW
	$\dot{V}_{max-primär}$	1420 l/h	1970 l/h
	$\Delta p_{max-primär}$	415 mbar	425 mbar
Sekundär (Trinkwasser) 55/10°C	$\dot{Q}_{max-sekundär}$	69 kW	100 kW
	$\dot{V}_{max-sekundär}$	22 l/min (bis 27 l/min)*	32 l/min (bis 38 l/min)*
	$\Delta p_{max-sekundär}$	550 mbar	575 mbar

\*) laut SPF-Verfahren

System	Parameter	Friwara W22-HT	Friwara W32-HT
Primär (Heizung) 65/32 °C bei W22 65/30 °C bei W32	$\dot{Q}_{max-primär}$	69 kW	101 kW
	$\dot{V}_{max-primär}$	1810 l/h	2480 l/h
	$\Delta p_{max-primär}$	650 mbar	660 mbar
Sekundär (Trinkwasser) 55/10°C	$\dot{Q}_{max-sekundär}$	69 kW	100 kW
	$\dot{V}_{max-sekundär}$	22 l/min (bis 26 l/min)*	32 l/min (bis 37 l/min)*
	$\Delta p_{max-sekundär}$	550 mbar	575 mbar

\*) laut SPF-Verfahren

### 7.3 Trinkwasser warm 50 °C

System	Parameter	Friwara W22-HT	Friwara W32-HT
Primär (Heizung) 65/25 °C bei W22 65/24 °C bei W32	$\dot{Q}_{max-primär}$	61 kW	90 kW
	$\dot{V}_{max-primär}$	1330 l/h	1880 l/h
	$\Delta p_{max-primär}$	350 mbar	375 mbar
Sekundär (Trinkwasser) 50/10°C	$\dot{Q}_{max-sekundär}$	61 kW	89 kW
	$\dot{V}_{max-sekundär}$	22 l/min (bis 27 l/min)*	32 l/min (bis 38 l/min)*
	$\Delta p_{max-sekundär}$	550 mbar	575 mbar

\*) laut SPF-Verfahren


System	Parameter	Friwara W22-HT	Friwara W32-HT
Primär (Heizung) 60/28 °C bei W22 60/27 °C bei W32	$\dot{Q}_{max-primär}$	62 kW	90 kW
	$\dot{V}_{max-primär}$	1660 l/h	2340 l/h
	$\Delta p_{max-primär}$	565 mbar	590 mbar
Sekundär (Trinkwasser) 50/10°C	$\dot{Q}_{max-sekundär}$	61 kW	89 kW
	$\dot{V}_{max-sekundär}$	22 l/min (bis 26 l/min)*	32 l/min (bis 37 l/min)*
	$\Delta p_{max-sekundär}$	550 mbar	575 mbar

\*) laut SPF-Verfahren


Der Druckverlust auf der Heizungsseite wird durch die integrierte pulsweitenmodulierende Pumpe der Frischwasserstation überwunden. Es sollte auf der Heizungsseite ein Differenzdruck von max. 200 mbar eingehalten werden.

## 8. DIAGRAMME – DRUCKVERLUST &amp; HEIZWASSERBEDARF

## 8.1 Friwara W22-HT

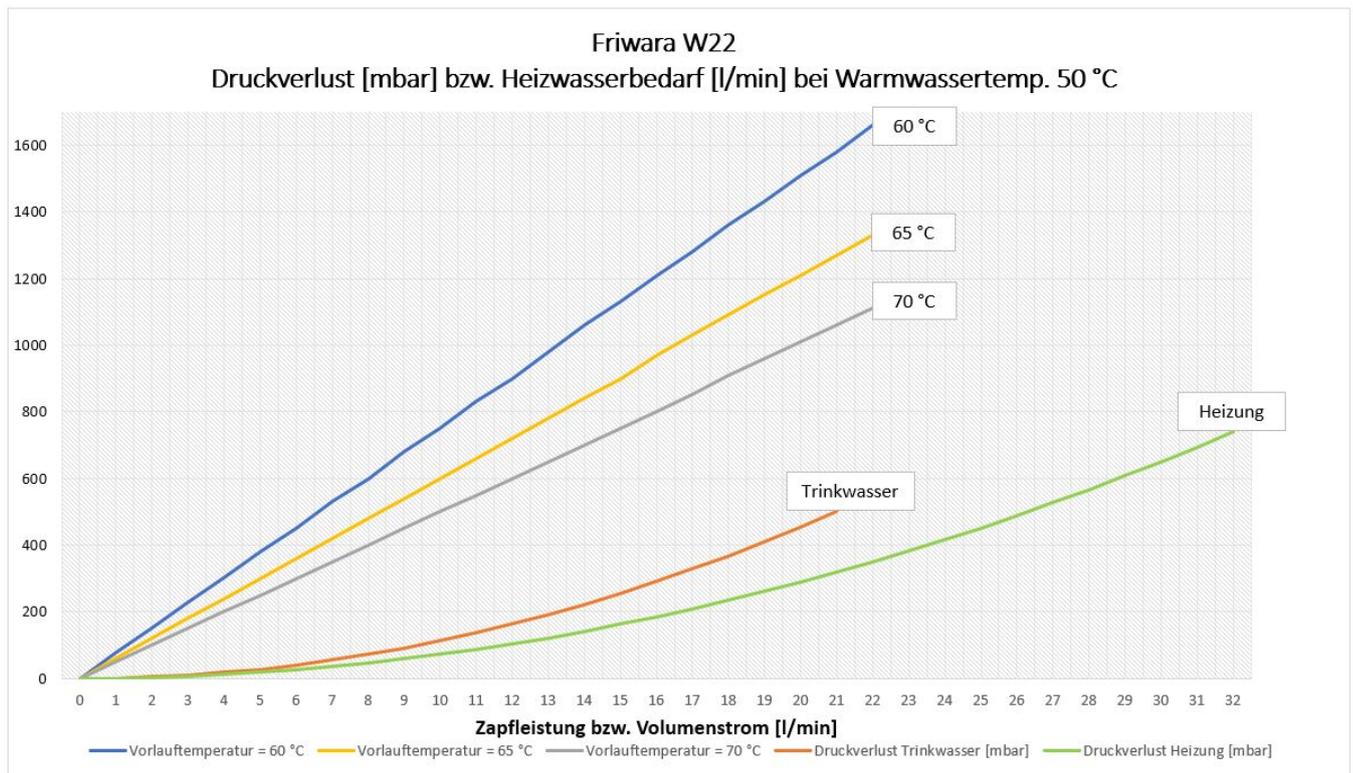


## 8.2 Friwara W32-HT

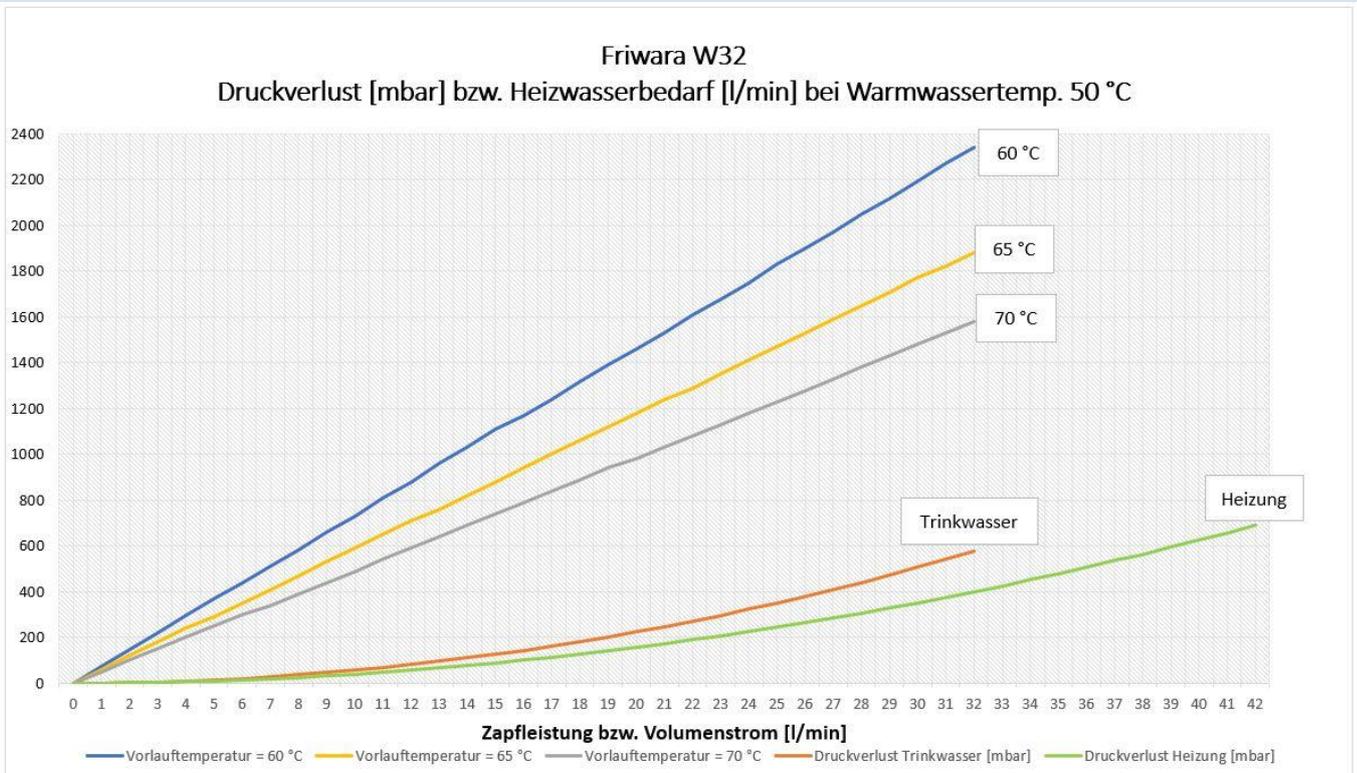


Der Druckverlust auf der Heizungsseite wird durch die integrierte pulsweitenmodulierende Pumpe der Frischwasserstation überwunden. Es sollte auf der Heizungsseite ein Differenzdruck von max. 200 mbar eingehalten werden.

## 9. MAßZEICHNUNGEN


### 9.1 Friwara W-HT im UP-Schrank

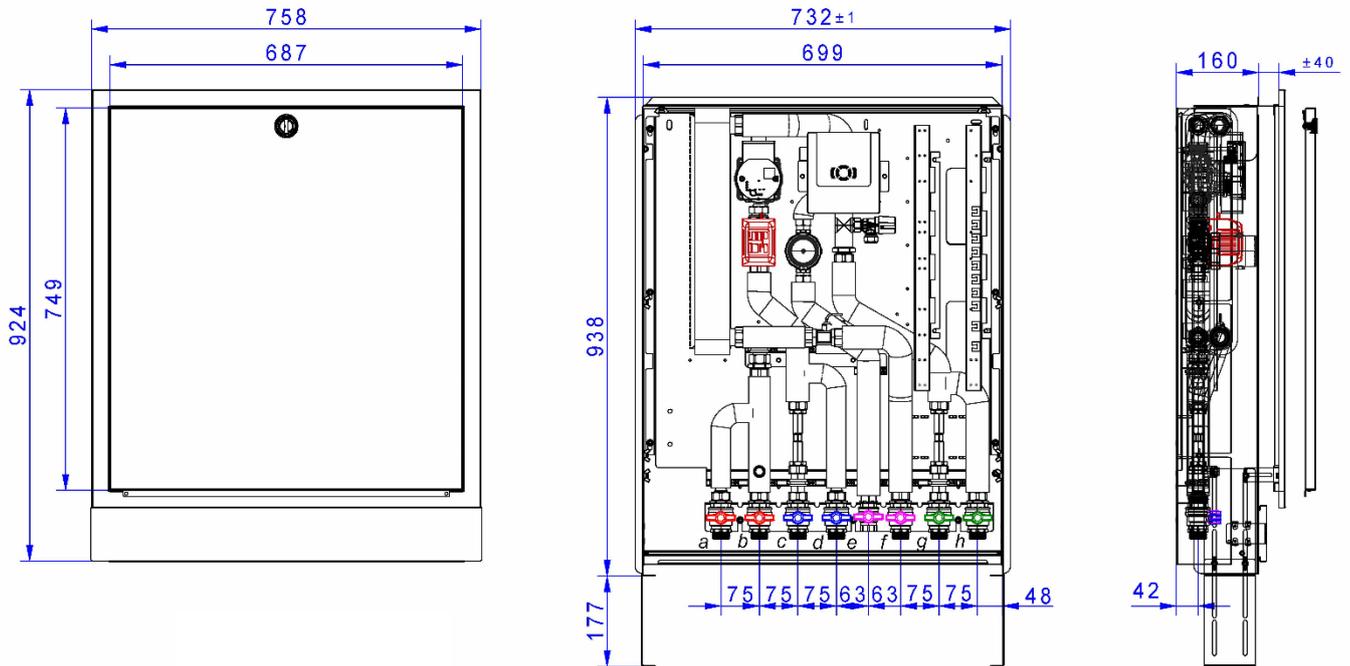

### 9.2 Friwara W-HT im AP-Schrank

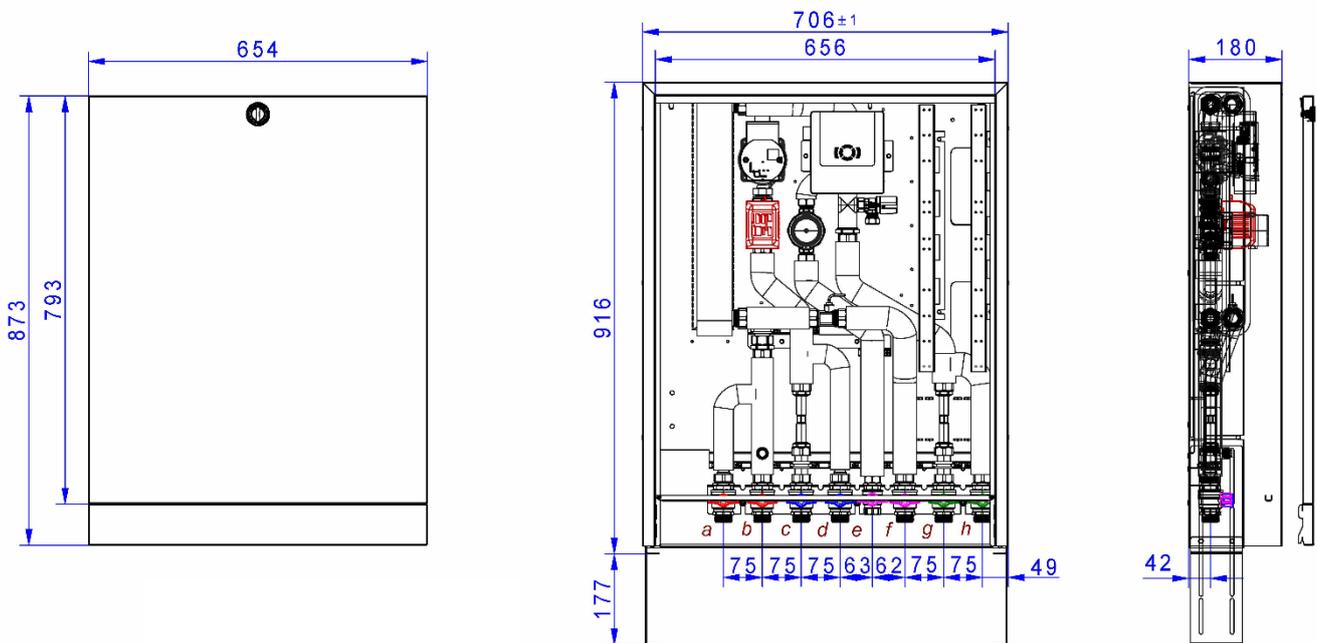

## 10. BAUTEILE UND ANSCHLÜSSE

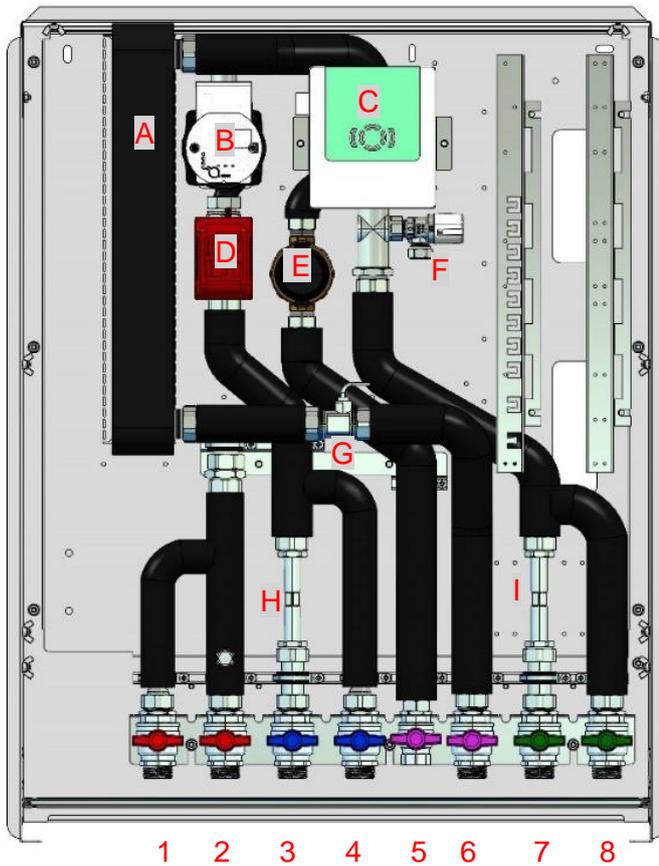**Bauteile:**

- A Plattenwärmeübertrager
- B PWM-Pumpe
- C Frischwasserregler
- D Zonenventil
- E Zirkulationspumpe
- F Sicherheitsventil
- G Volumenstromsensor
- H variables Pässstück Wärmezähler  
3/4" Länge 110 mm oder 1" Länge 130 mm
- I variables Pässstück Wasserzähler  
3/4" Länge 110 mm oder 1" Länge 130 mm

**Anschlüsse:**

- 1 Sekundär-Vorlauf (1" AG fld.)
- 2 Primär-Vorlauf (1" AG fld.)
- 3 Primär-Rücklauf (1" AG fld.)
- 4 Sekundär-Rücklauf (1" AG fld.)
- 5 Zirkulation (optional) (3/4" IG)
- 6 Trinkwasser warm (1" AG fld.)
- 7 Eingang Trinkwasser kalt (1" AG fld.)
- 8 Ausgang Trinkwasser kalt (1" AG fld.)

## 11. ARTIKELÜBERSICHT

### 11.1 Friwara W-HT als Kompaktstation


Kompaktstationstypen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schüttleistung in l/min	Schranksyp
31+210500	Friwara W22-HT-UP	22	Unterputz
31+220500	Friwara W22-HT-AP	22	Aufputz
31+310500	Friwara W32-HT-UP	32	Unterputz
31+320500	Friwara W32-HT-AP	32	Aufputz


Erweiterungen und Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung
31+230000MP	Mehrpriis edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager PWÜ 22 l/min
31+330000MP	Mehrpriis edelstahlgelöteter Plattenwärmeübertrager PWÜ 32 l/min
31+001001	Mehrpriis Zirkulationsmodul + Sicherheitsventil 1/2" (Abwasseranschluss bauseits vorsehen!)
31-005181MP	Mehrpriis Strangreguliertventil Ballorex Vario DN 20
31-005182MP	Mehrpriis Strangreguliertventil Ballorex Vario DN 25
31-003000MP	Mehrpriis Dämmung des Plattenwärmeübertragers und der Rohrleitungen
3990 700 201	Friwara Zonenventil DN 20 für Hochtemperaturabgang (statische Heizflächen)
55-005155	Digitales Raumthermostat C09 230 V
3990 000 001	Mehrpriis Friwara Frischwasserregler LAN 2.0 mit integrierter Klemmleiste inklusive Bediengerät
3990 000 002	Mehrpriis Friwara Frischwasserregler WLAN 2.0 mit integrierter Klemmleiste inklusive Bediengerät und WLAN-Antenne
3990 000 101	Bediengerät Friwara Frischwasserregler 2.0
3990 000 202	Fühlereinbaustück 3/8" Ø6 mm M12x1 AG (für Fabrikat Allmess Integral MK)

## 11.2 Friwara W-HT als modulare Bauweise

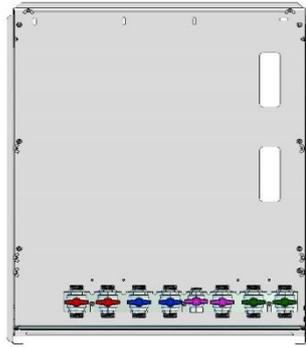

Art.-Nr.: 3990 100 741

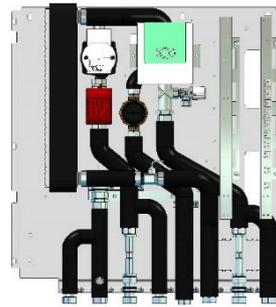

Art.-Nr.: 3990 322 231


## 11.2.1 Modul 1: Schrank mit Anschlussleiste für Friwara W-HT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Schrank	Zirkulation	SRV DN20
3990 100 731	Friwara-M1-W-UP-KH7	Unterputz		
3990 100 732	Friwara-M1-W-UP-KH6-SRV20	Unterputz		x
3990 100 741	Friwara-M1-W-UP-KH8	Unterputz	x	
3990 100 742	Friwara-M1-W-UP-KH7-SRV20	Unterputz	x	x
3990 100 631	Friwara-M1-W-AP-KH7	Aufputz		
3990 100 632	Friwara-M1-W-AP-KH6-SRV20	Aufputz		x
3990 100 641	Friwara-M1-W-AP-KH8	Aufputz	x	
3990 100 642	Friwara-M1-W-AP-KH7-SRV20	Aufputz	x	x

## 11.2.2 Modul 3: Fertiginstallationsbausatz für Friwara W-HT

Artikel Nr.	Bezeichnung	SL in l/min	PWÜ	Zirkulation	Dämmung PWÜ/Rohrltg.
3990 322 201	Friwara-M3-W-HT-22-Cu	22	kupfergelötet		
3990 322 221	Friwara-M3-W-HT-22-Cu-D	22	kupfergelötet		x
3990 322 231	Friwara-M3-W-HT-22-Cu-Z-D	22	kupfergelötet	x	x
3990 322 241	Friwara-M3-W-HT-22-VA	22	edelstahlgelötet		
3990 322 261	Friwara-M3-W-HT-22-VA-D	22	edelstahlgelötet		x
3990 322 271	Friwara-M3-W-HT-22-VA-Z-D	22	edelstahlgelötet	x	x
3990 322 301	Friwara-M3-W-HT-32-Cu	32	kupfergelötet		
3990 322 321	Friwara-M3-W-HT-32-Cu-D	32	kupfergelötet		x
3990 322 331	Friwara-M3-W-HT-32-Cu-Z-D	32	kupfergelötet	x	x
3990 322 341	Friwara-M3-W-HT-32-VA	32	edelstahlgelötet		
3990 322 361	Friwara-M3-W-HT-32-VA-D	32	edelstahlgelötet		x
3990 322 371	Friwara-M3-W-HT-32-VA-Z-D	32	edelstahlgelötet	x	x

## 12. ANLAGENSCHEMA

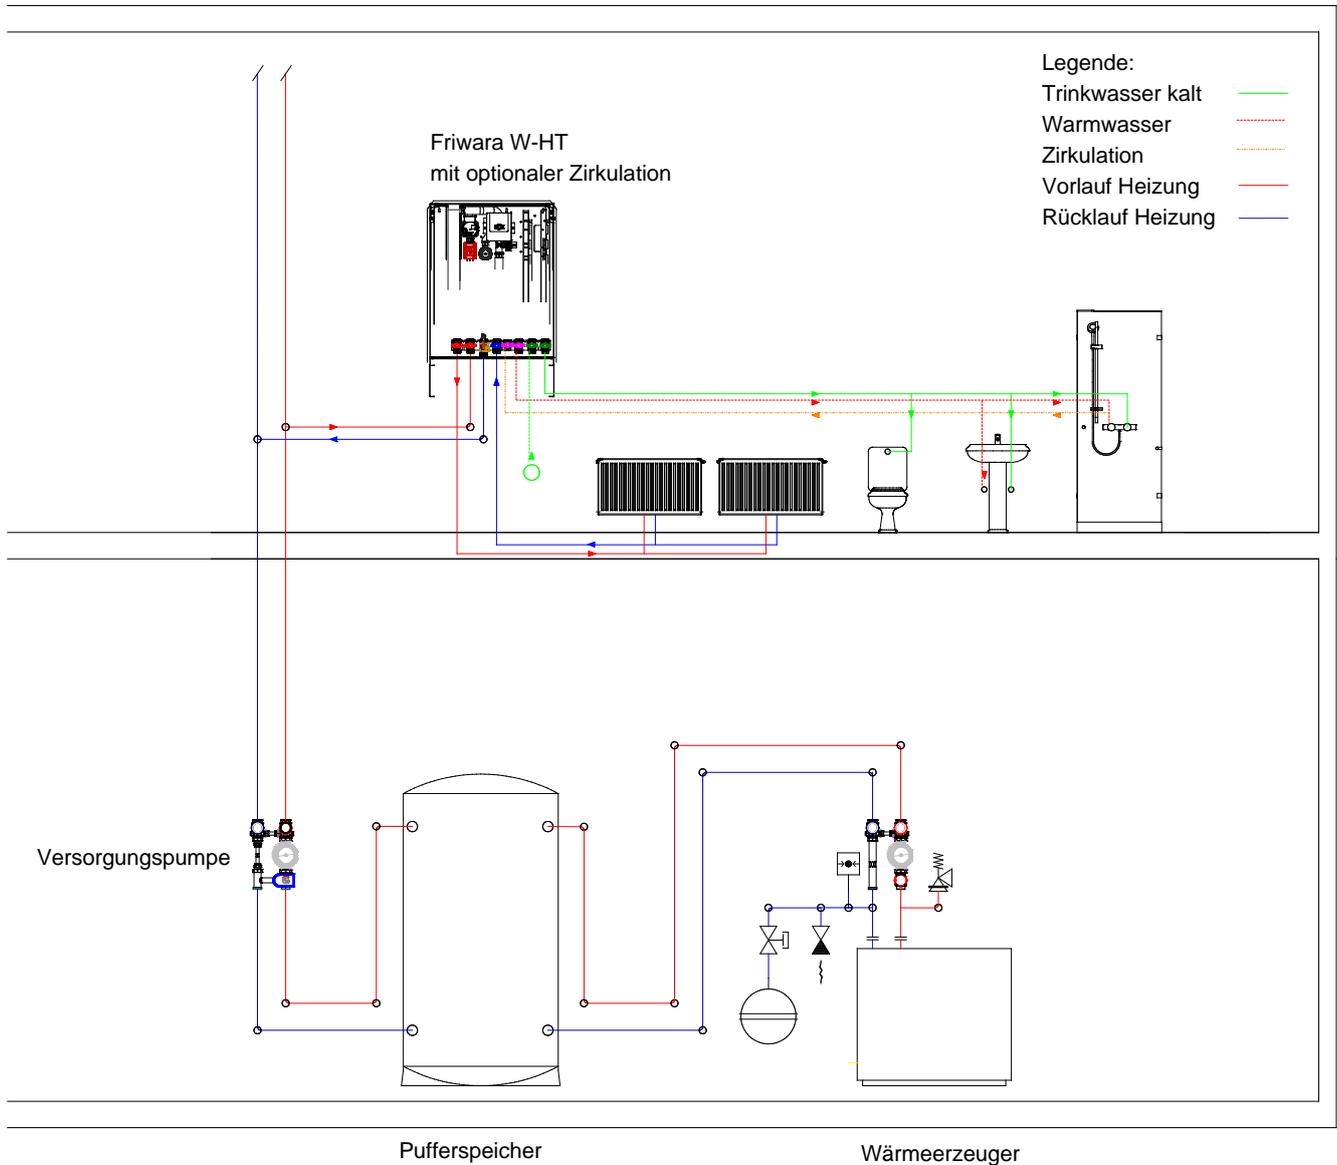

### **ACHTUNG:**

#### Differenzdruck:

Um bei starken Primär-Heizungspumpen eine Beeinflussung der drehzahlregulierten Pumpe der Wohnungsstation zu verhindern, ist der hydraulische Abgleich der Versorgungsleitungen unerlässlich. In den Anschlussleisten der Wohnungsstationen können Strangreguliertventile vormontiert werden (siehe „Erweiterungen und Zubehör“ unter Punkt 11.1). Hier sollten max. 200 mbar Differenzdruck eingehalten werden.

#### Warmhaltung:

Die Warmhaltung der Wohnungsstation erfolgt über eine Komfortschaltung, die über den elektronischen Frischwasserregler gesteuert wird.